ADOUX®GREEN20PACK


www.polar-france.com



NOTICE D'INSTALLATION ADGR20PACK - 1/2


Merci pour votre confiance, et choix de matériel. Pour votre pleine satisfaction, la bonne marche, la longévité, et bénéficier de la garantie usine : RESPECTEZ cette Notice et la Réglementation.

1 - CONDITIONS D'INSTALLATION (à respecter)

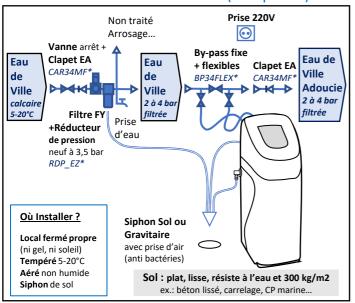


*à prévoir avant la mise en route de l'adoucisseur – IQ15KIT_PLUS

3 - PLACER AU SOL, ASPIRER, ASSEMBLER Joint Raccord

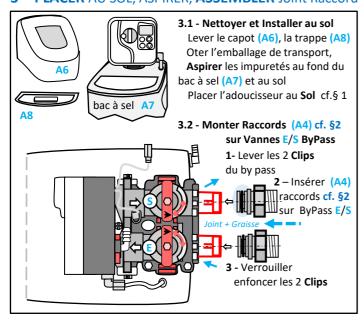


5 - TEST EN EAU BAC ET BOUTEILLE




5.2 - Ouvrir vanne E = Entrée

→ Contrôler l'absence de fuite vannebouteille, vidage adoucisseur, fond de bac.




6 -TEST ELECTRIQUE-REGLER HEURE-RINCAGE RESINE

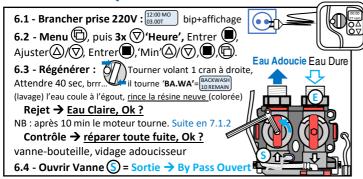


→ L'Eau est ADOUCIE!

2 - Colis 1+2 : CONTROLER et PREASSEMBLER

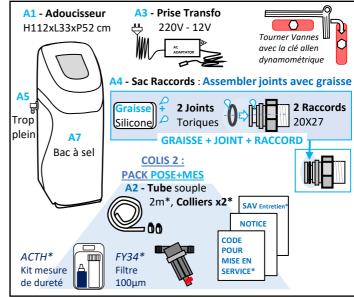


*si adoucisseur acheté avec le pack, sinon à prévoir avant installation

4 - RACCORDER L'EAU (sans électricité)

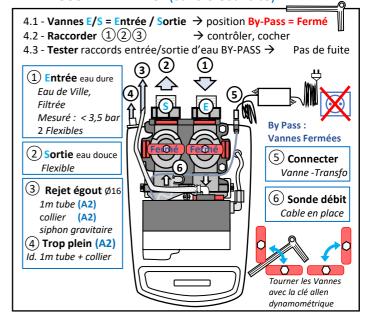


7 - TEST REGENERATION CYCLES COMPTAGE

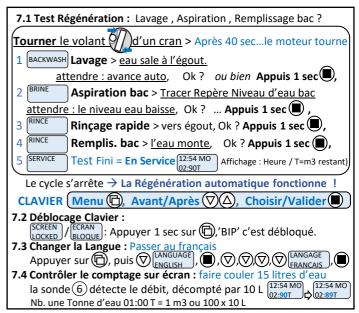


www.polar-france.com →

Les valeurs fixes du programme sont affichées avec* ne pas modifier, il faut les rétablir avant tout réglage.

Pour votre sécurité anti-bactérie, la régénération est forcée tous les 7 à 14 jour

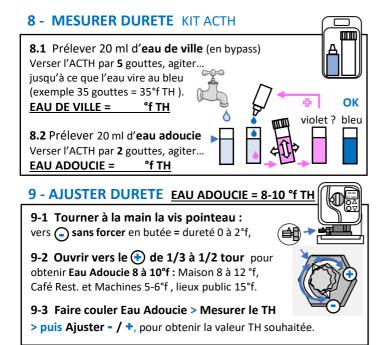

11 - ENTRETIEN SEL - ASEPTISER - NETTOYER

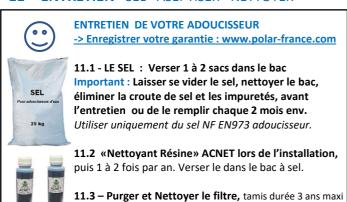




11.4 – Le Contrôle Périodique Annuel* est obligatoire Décret 2007-49 art 1, et *bi annuel en usage Collectif ou CHR. Entretien cf. 12-4. Le technicien agréé contrôle, règle...et assure la garantie. L'appareil non entretenu doit être mis hors service 12-1, et n'est plus garanti.

← Commande visite <u>www.polar-france.com</u> > services

10 - REGLER (T= m³ selon dureté) et Mode : Régé Mixte

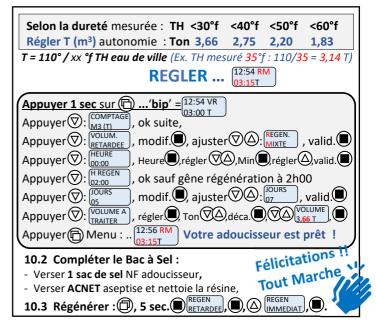

12 - AIDE MÉMOIRE BYPASS - HEURE - ABSENCE



- Verser Aseptisant ACNET
- Ouvrir bypass
- Brancher le secteur
- Puis étapes 8-9-10-10.3

12.3 Réinitialiser réglages usine



 puis REGLER étape 10 : Régé Mixte, Heure Min, Jours 07, Volume T selon TH°f.

12.4 Entretien Annuel Obligatoire

- Commander Visite POLAR:
 www.polar-france.com > services
 par le technicien POLAR ou,
- Etapes 11-1 (sel vide), 11-2 à 3
- Puis contrôle installation Etape
 1 pression, clapets, vidage...,
- étapes 4,5, puis 6 à 10
- Tenir à jour le Carnet Sanitaire
- En cas d'anomalie, commander Visite POLAR

CARNET D'ENTRETIEN SANITAIRE obligatoire pour le suivi et la garantie de votre Adoucisseur

Année	Sels kg Janv Fév	Sels kg Mar Avr	Sels kg Mai Jun	Sels kg Jul Aou	Sels kg Sep Oct	Sels kg Nov Déc	Total Sels kg	Conso Eau m3	Entret Filtre	Résin. ACNET	Entretien Obligatoire